



## PLANS






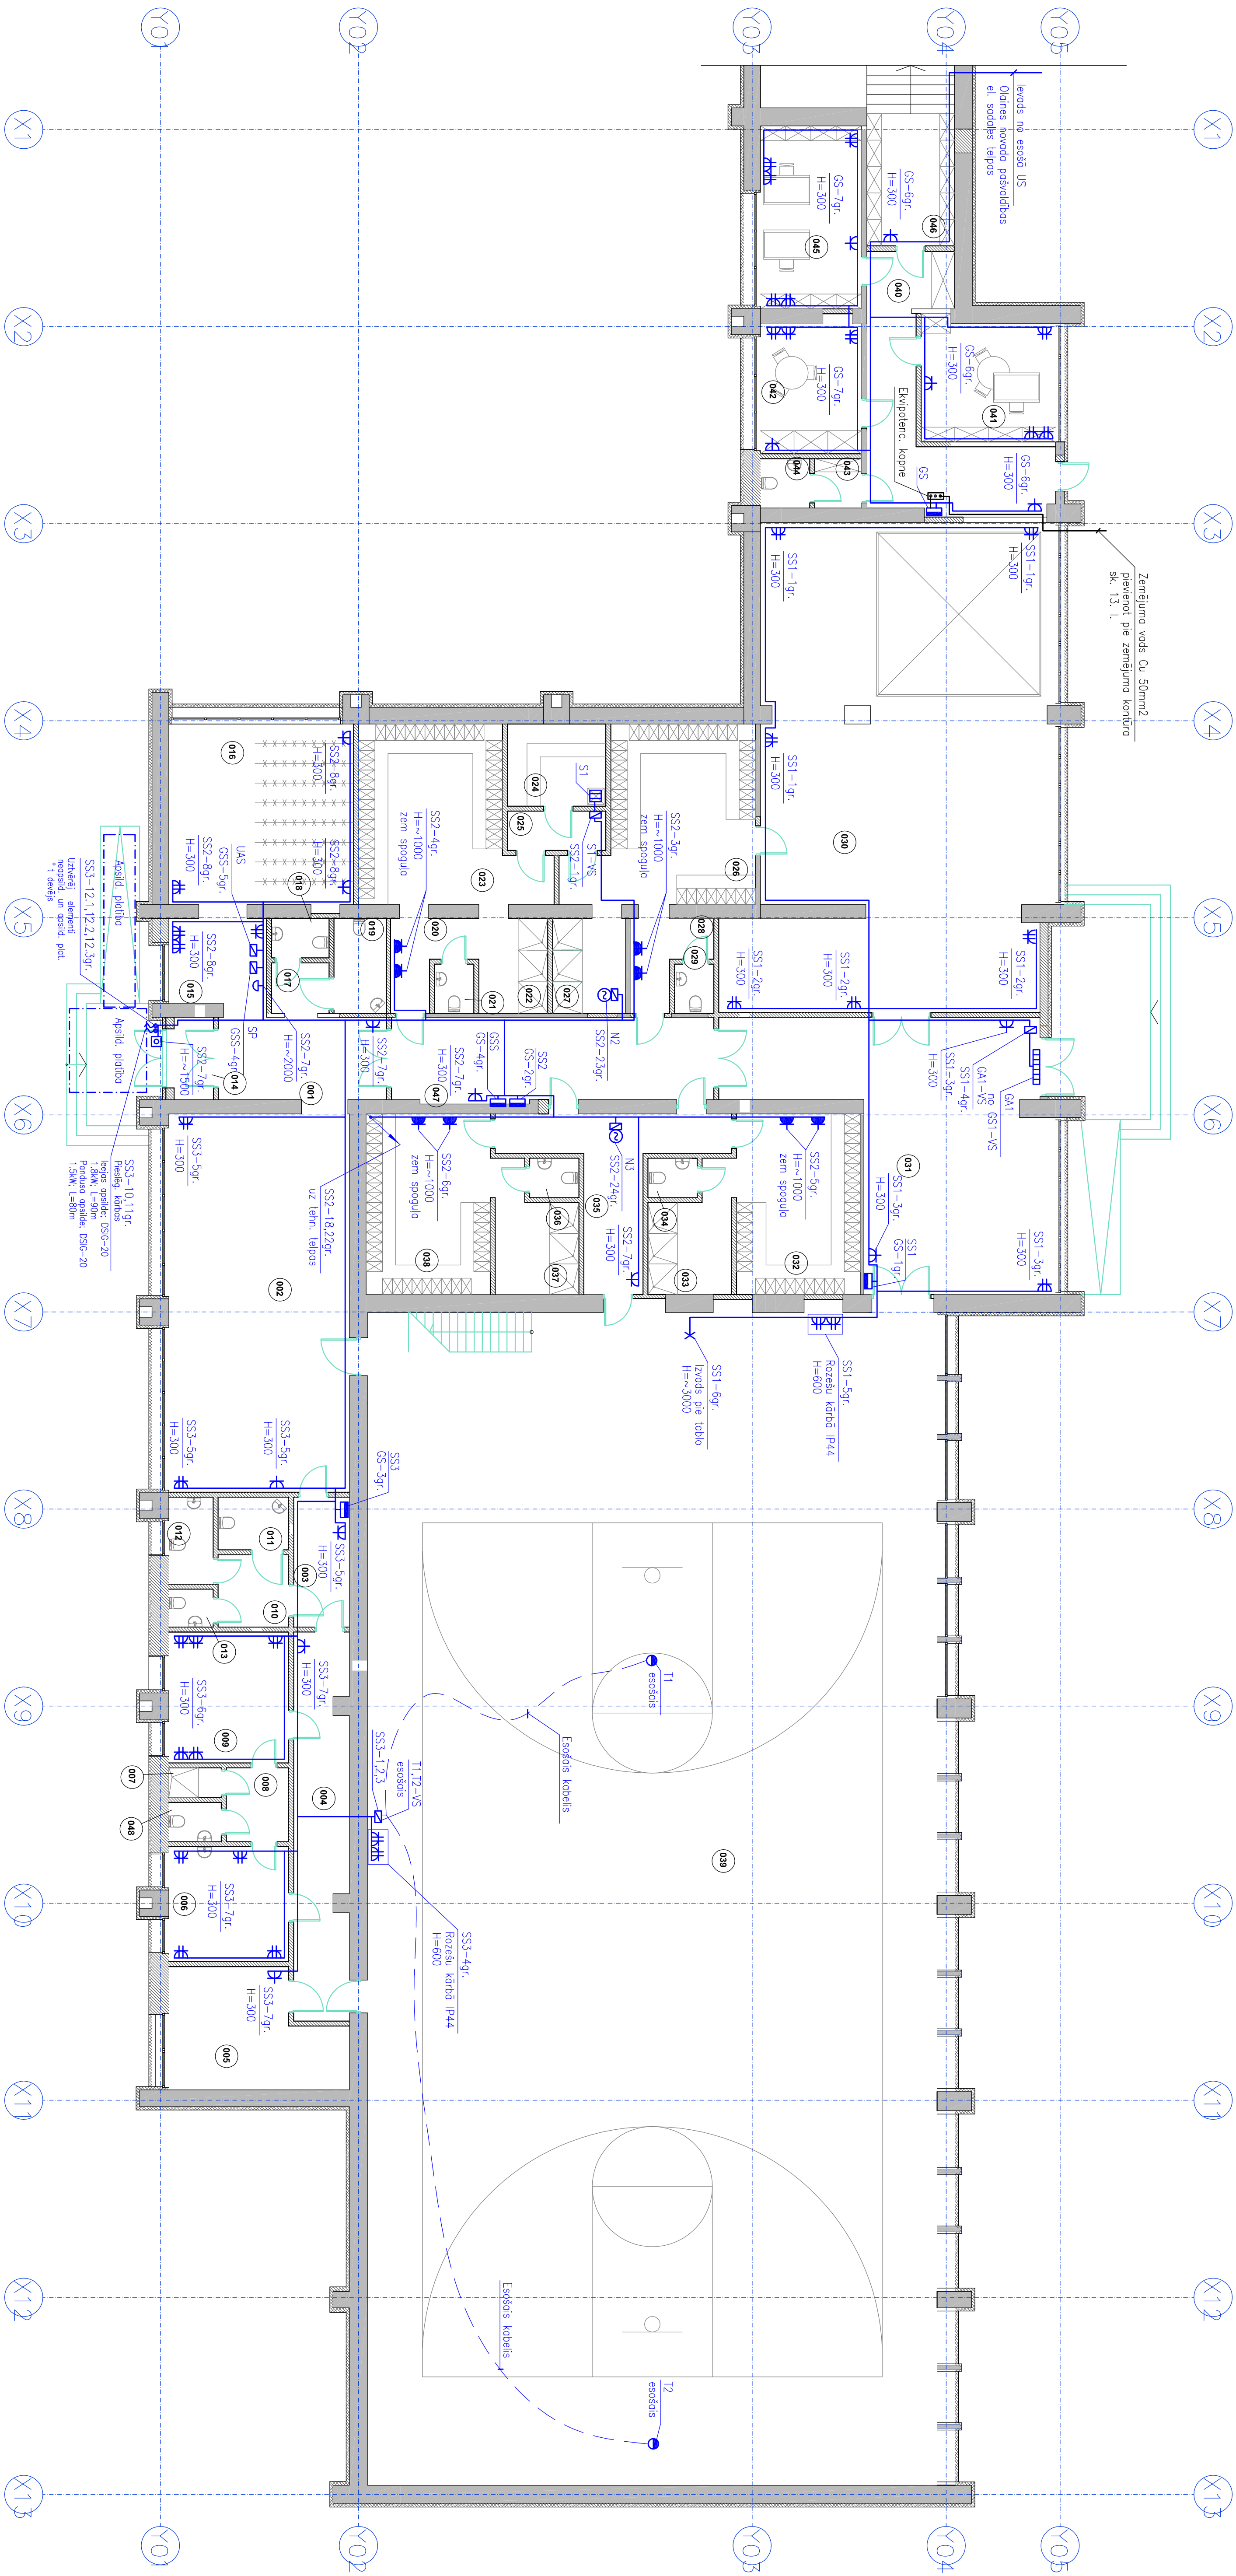

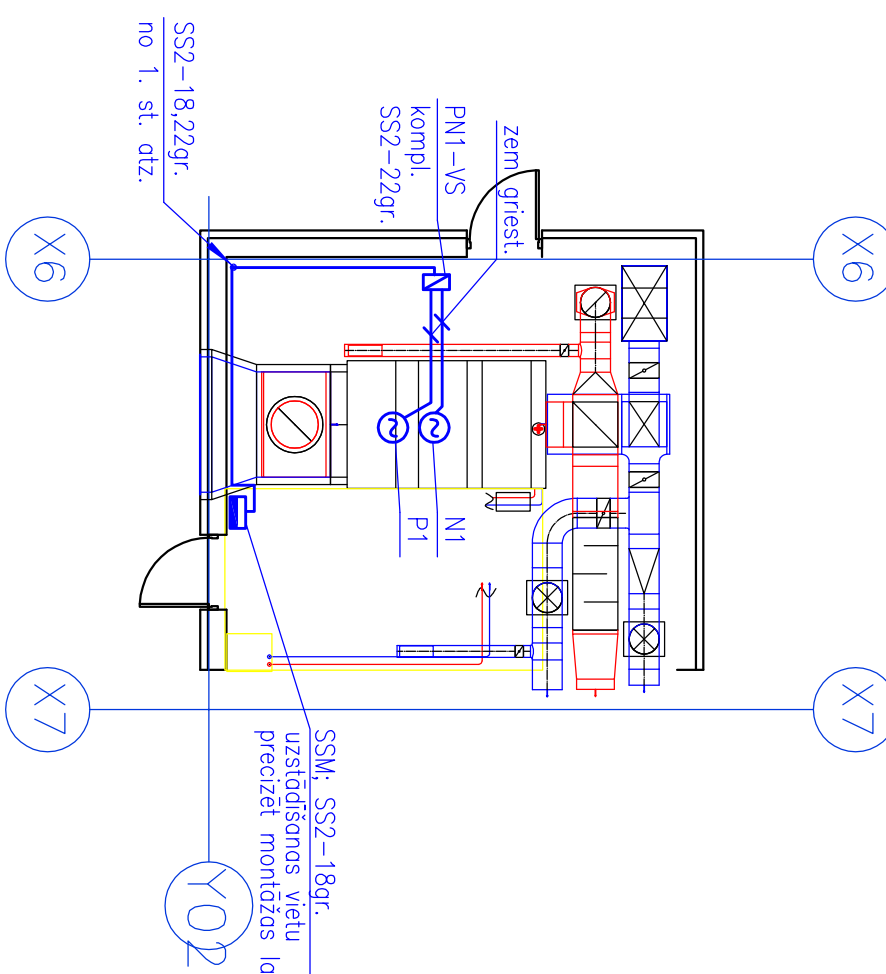





## TEHNISKĀ TELPAS

## PLANS



TĒPU SARAKSTS						
Nr.	plānā	Tēpas nosaukums	Pārba	Nr.	Tēpas nosaukums	Pārba
			m <sup>2</sup>			m <sup>2</sup>
001	Gaišs	12	150	025	Gaišs	3,60
002	Hai	63,36	200	026	Priekšējo	26,61
003	Gaišs	6,7	150	027	Gaišs	6,79
004	Gaišs	19,56	150	028	Gaišs	5,12
005	Sporta inventārs tēpa	17,72	150	029	WC	1,80
006	Makulants	10,95	300	030	Sporta zāle	134,0
007	Dūsis	1,44	200	031	Gaišs	58,5
008	Priekšējo	4,27	150	032	Gaišs	20,80
009	Interiērs tēpa	14,55	300	033	Dūsis	7,14
010	Priekšējo	4,73	150	034	WC	1,80
011	WC	3,44	200	035	Gaišs	16,38
012	WC	3,57	200	036	WC	1,80
013	WC	3,57	200	037	Dūsis	1,80
014	Dūsis	3,72	200	038	Sporta zāle	170,20
015	Dūsis	7,46	300	039	Sporta zāle	69,45
016	Gaišs	30,95	200	040	Gaišs	22,50
017	Gaišs	2,7	200	041	Korināts	15,04
018	WC	2,1	200	042	Korināts	12,42
019	WC	4,62	200	043	Priekšējo	2,13
020	Gaišs	5,29	150	044	WC	2,25
021	WC	1,80	200	045	Korināts	17,10
022	Dūsis	6,09	200	046	Pārba	10,40
023	Gaišs	26,48	200	047	Gaišs	25,46
024	Sums	7,50	100	048	WC	1,92
						200

- Nosacīte apzīmējumi**

  -  –Dinopoli rozele ar zemēšanas kontaktu ~230V, 16A
  -  –Dinopoli divkrāsainā rozele ar zemēšanas kontaktu ~230V, 16A
  -  –Dinopoli hēliski rozele ar zemēšanas kontaktu ~230V, 16A, IP44
  -  –Kabeļa izvads
  -  –EL sadalītne
  -  –Vadības pulsts
  -  –Cienā apkures apgriebs
  -  –Ventilators
  -  –Zārs un popu
  -  –Smaus slēdītis
  -  –Tēlētārs
  1. Tīkla spriegums ~400/230V.
  2. Barošanas un sadalītās tīklu kabelu un vadu marķu un šķērsgriezumu sk. 2.-8. l.
  3. Kabelu un vadu nokļūšanas pabeigšana: pa kab. konstrukcijām, slēpti zem apmetumiem, el. kabeļi un ot. pakārtotāstiem.

Visiem kabeļiem sprieguma pabeigšana mehāniskā aizsardzība (kabeļu kabeļi/s)

  1. Viss, normāli strāvu nevarošs elektroinstal. mēģina dots, kā ot celtnes vārs mēģina konstrukcijās, stacionārā mēģina visā veidu mēģina kurienes, tehnoloģisko iekārtu mēģina dots u.c. jāpabeirto elektroinstal. PE kopnei vai potenciālu izlādēšanas kopnei.
  2. Elektroinstal. kā nullejās un zemējās vadīt. tiek izmantots atbilstīgi N un PE drīkst.
  3. Mēģināšanas apgriebs el. vadības pabeigāt un uzstādīt cits montāžas organizācija. Viss ventilācijas iekārtas aizsērēt.

objekts: adrese: zemgales iela 33A, Olaine, Olaines novads pastāvīgais: OLAINES NOVADA PAŠVALDIBA Būvot. sod. vad. S. Bērns Inž. el.	SPORTA BĀZES REKONSTRUKCIJA		058-20-33-EL	
	18.02.13	Stādīj	Micros 1:100	Lapoz EL-10
1. Samnove	18.02.13	TP	SIA "S.O.S. projekti" reģ.nr. 3436-R	