






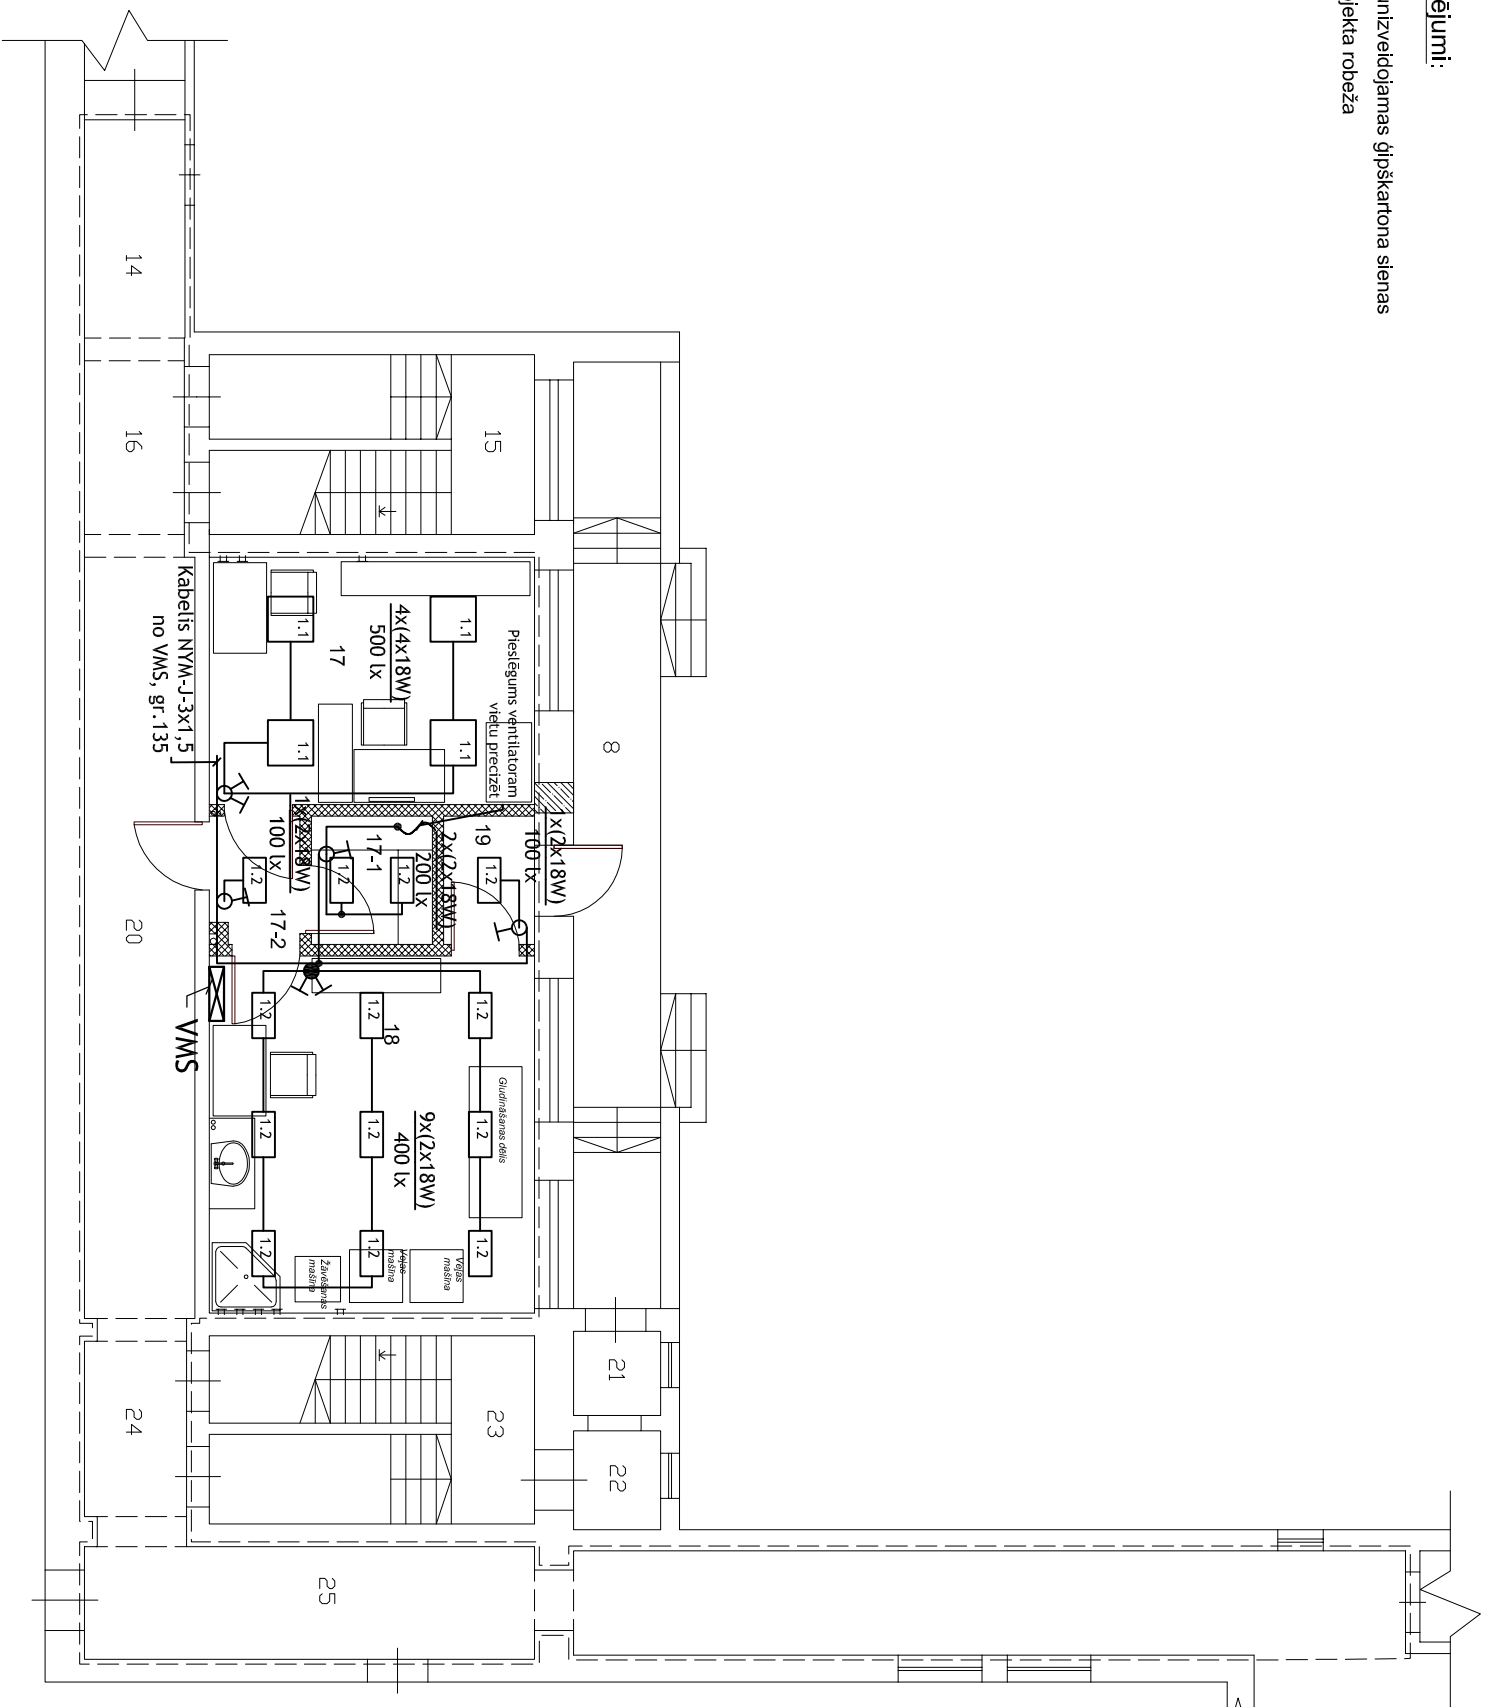


Pieņemtie AR apzīmējumi:

Jaunizveidojamas ģipskartona sienas

Projekta robeža



Pieņemtie apzīmējumi:

-  -Slēdzis 230V, IP20, z/a
-  -Dubultslēdzis 230V, IP20, z/a
-  -Dubultslēdzis 230V, IP44, z/a
-  -Gaismeklis BO.007.20 LUGCLASSIC 418 NT SLA EVG
-  -Gaismeklis 090151.1206.33_ES.010.20 082 RAYLUX IP43 2x18W
-  -El.sadale
- 

Piezīmes.

Kabeļu instalāciju veikt slēgti sienās un griestos. Plānos norādītas elektriskās komutācijas iekārtas, montāžas organizācija rases izvēles pēc saviem iesakiem. Slēdžu uzstādīšanas augstums $h=1,0$ m no grīdas, ja plānos nav uzrādīts cits uzstādīšanas augstums.

Apgaismes vadība paredzēta loķatā no slēdžiem. Montāžas darbus veikt atbilstoši pastāvīvajām normām.

[illegible]