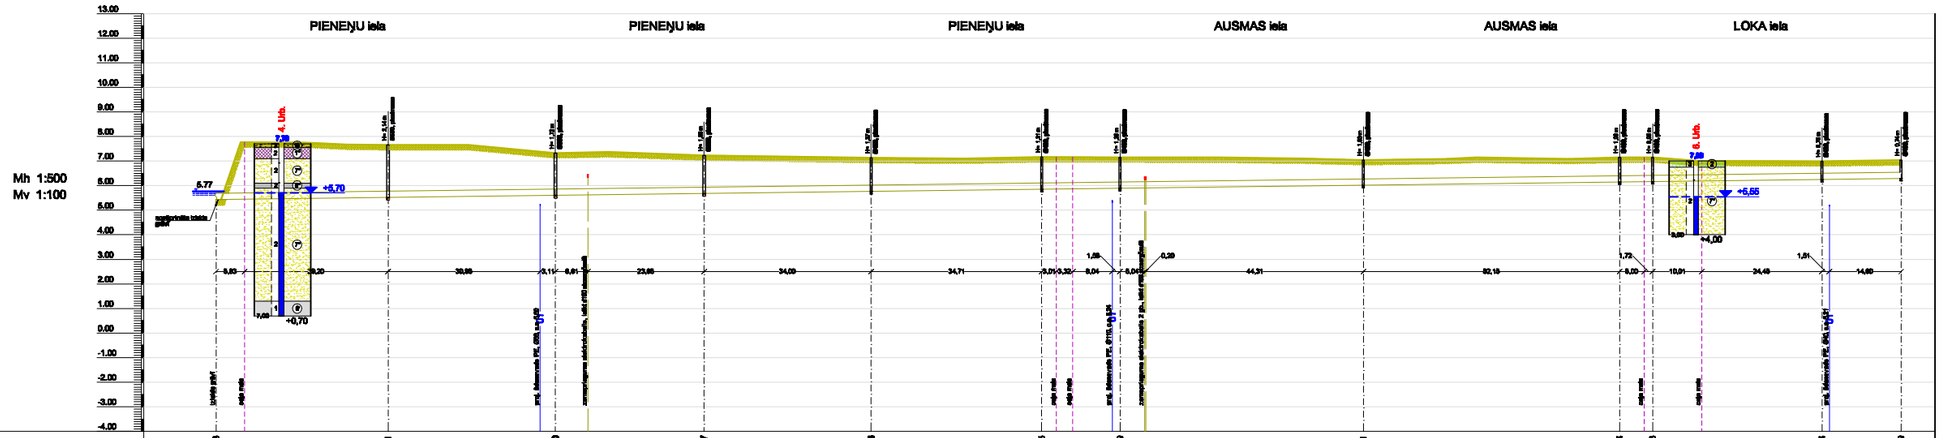

Projektētās caurules teknes atzīme, *m*	5,43		5,61		6,69		6,67		6,76		6,60	6,59		6,61		6,14	6,16		6,24	6,20		
Projektētās zemes virsmas atzīme, *m*	5,94		7,55		7,28		7,25		7,15		7,16	7,16		7,04		7,14	7,15		6,99	7,03		
Esošās zemes virsmas atzīme, *m*	5,94		7,55		7,28		7,25		7,15		7,16	7,16		7,04		7,14	7,15		6,99	7,03		
Caurulvada materiāls, diametrs	PP Ø250, T8				PP Ø250, T8				PP Ø250, T8						PP Ø250, T8						PP Ø250, T8	
Pamatojums	Blietēta smilts (ojveidīgi akmeņi no 32 - 64 *mm* drīkst būt ne vairāk kā 15%) h = 10 cm																					
Posma garums / Slīpums												i=0,0025 L=543,00										
Attālumi, *m*		36,09		34,06		30,26		34,00		34,71		16,96		49,55		52,15		6,72	34,46		18,11	
Plāna elementi	Izlaide		K2-1		K2-2		K2-3		K2-4		K2-5		K2-6		K2-7		K2-8	K2-9		K2-10		K2-11

Apzīmējumi

- Dolomīta šķembas
- Augsne
- Ūdeņsmilts - saistīvās
- Ūdeņsmilts - nesaistīvās
- Putekļaina smilts, irdena
- Putekļaina smilts, vidēji blīva
- Putekļaina smilts, vidēji blīva
- Smalka smilts, vidēji blīva
- Smalka smilts, irdena
- Vidēji rupja smilts,irdena
- Vidēji rupja smilts, vidēji blīva
- Māllemilts

Stiegrāšana

Māllemilts stiegrāšana

Smilšaino un ūdeņsmilts grunšu blīvuma rādītāji:

- irdena (nesaistīvās)
- vidēji blīva (saistīvās blīva)

Mālaina grunšu konsistences:

- Plastiska

Ūdeņsmilts grunšu blīvuma rādītāji:

- (nesaistīvās)
- (saistīvās)

- Abs. augst. atzīme
- grunšūdens līmenis
- Stiega pamatnes dziļums no zemes virsmas
- Ūdensplaisāšīta grunts

Piezīmes:

1. Trančejas segtaizbēruma, caurulvadu ieguldīšanu un trančejas atbērtšanu veikt saskaņā ar caurulvadu ražotāja rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem.
2. Pēc projekta pievienoti pamatotie bāzēti plastmasas akateles. Dzeršūdens akatelām no ārpuses paredzēt dubulto hidroizolāciju.
3. Pirms darbu uzsākšanas precizējami ŪKT tīklu pievienojumi un būvnes dziļumi.
4. Ģeodēziskos grāzumus un urbumu koordinātu sistēmā saskaņā - Ģeodēziskā bāze.
5. Elektrokabeļi un sakaru kabeļi - aprakšanai 0.7 - 1.0 m no zemes virsmas.
6. Lieluni, kas apzīmēti ar "*", jāprecizē būvniecības laikā dabā uz vietas.

Pasūtītājs: AS "Cēsiņes ūdens un Siltums", Reģ. Nr. 50003182001						2012.gada marts
Objekts: "Ūdensaimniecības attīstība apdzīvotā vietā "Cēsiņes", Cēsiņes novadā un to pieslēgšana pie Cēsiņes pilsētas", II kārta						ŪKT
				Ūdensapgādes un kanalizācijas projekts. II kārta		STAD / LAPA / LAPAS
Projekt.	Jānis Rasiņš		09.2012.			TP / ŪKT-09 / -
Izstrādāja	Jānis Rasiņš		09.2012.	Lietus kanalizācijas garenprofili Mh 1:500, Mv 1:100		Būvprakses sertifikāts Nr. 69 - 2003

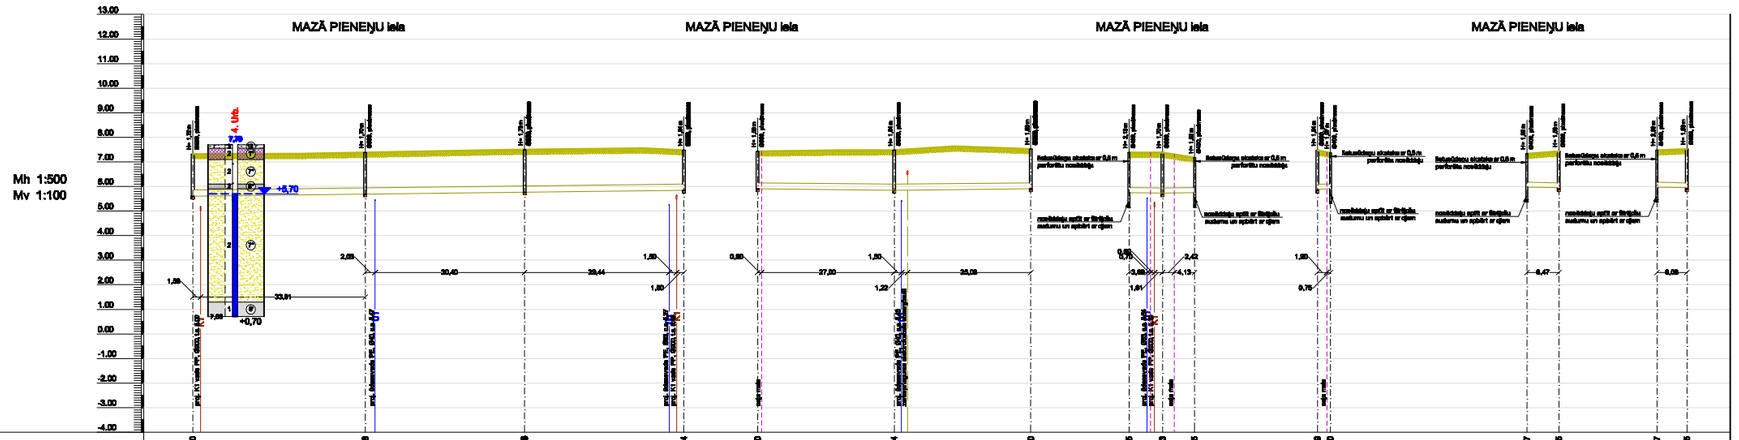

Projektētās caurules teknes atzīme, *m*	5,80		5,69		5,76		5,84		5,80		5,84		5,80	5,76	5,73	5,76	5,68	5,80		5,87	5,85	
Projektētās zemes virsmas atzīme, *m*	7,52		7,39		7,48		7,48		7,43		7,48		7,53	7,38	7,38	7,17	7,48	7,37		7,47	7,53	
Esošās zemes virsmas atzīme, *m*	7,52		7,39		7,48		7,48		7,43		7,48		7,53	7,38	7,38	7,17	7,48	7,37		7,47	7,53	
Caurulvada materiāls, diametrs	PP Ø250, T8				PP Ø250, T8				PP Ø250, T8					PP Ø200, T8			PP Ø200, T8			PP Ø200, T8		
Pamatojums	Blietēta smilts (ojveidīgi akmeņi no 32 - 64 *mm* drīkst būt ne vairāk kā 15%) h = 10 cm								Blietēta smilts (ojveidīgi akmeņi no 32 - 64 *mm* drīkst būt ne vairāk kā 15%) h = 10 cm					Blietēta smilts (ojveidīgi akmeņi no 32 - 64 *mm* drīkst būt ne vairāk kā 15%) h = 10 cm								
Posma garums / Slīpums																						
Attālumi, *m*		36,09		32,43		32,44				27,80		27,80										
Plāna elementi	K2-2		K2-12		K2-13		K2-14		K2-15		K2-14		K2-16	K2-12.1		K2-12.2	K2-14	K2-14.1		K2-15	K2-15.1	K2-16	K2-16.1

Apzīmējumi

- Dolomīta šķembas
- Augsne
- Ūdeņsmilts - saistīvās
- Ūdeņsmilts - nesaistīvās
- Putekļaina smilts, irdena
- Putekļaina smilts, vidēji blīva
- Putekļaina smilts, vidēji blīva
- Smalka smilts, vidēji blīva
- Smalka smilts, irdena
- Vidēji rupja smilts,irdena
- Vidēji rupja smilts, vidēji blīva
- Māllemilts

Stiegrāšana

Māllemilts stiegrāšana

Smilšaino un ūdeņsmilts grunšu blīvuma rādītāji:

- irdena (nesaistīvās)
- vidēji blīva (saistīvās blīva)

Mālaina grunšu konsistences:

- Plastiska

Ūdeņsmilts grunšu blīvuma rādītāji:

- (nesaistīvās)
- (saistīvās)

- Abs. augst. atzīme
- grunšūdens līmenis
- Stiega pamatnes dziļums no zemes virsmas
- Ūdensplaisāšīta grunts

Piezīmes:

1. Trančejas segtaizbēruma, caurulvadu ieguldīšanu un trančejas atbērtšanu veikt saskaņā ar caurulvadu ražotāja rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem.
2. Pēc projekta pievienoti pamatotie bāzēti plastmasas akateles. Dzeršūdens akatelām no ārpuses paredzēt dubulto hidroizolāciju.
3. Pirms darbu uzsākšanas precizējami ŪKT tīklu pievienojumi un būvnes dziļumi.
4. Ģeodēziskos grāzumus un urbumu koordinātu sistēmā saskaņā - Ģeodēziskā bāze.
5. Elektrokabeļi un sakaru kabeļi - aprakšanai 0.7 - 1.0 m no zemes virsmas.
6. Lieluni, kas apzīmēti ar "*", jāprecizē būvniecības laikā dabā uz vietas.

Pasūtītājs: AS "Cēsiņes ūdens un Siltums", Reģ. Nr. 50003182001						2012.gada marts
Objekts: "Ūdensaimniecības attīstība apdzīvotā vietā "Cēsiņes", Cēsiņes novadā un to pieslēgšana pie Cēsiņes pilsētas", II kārta						ŪKT
				Ūdensapgādes un kanalizācijas projekts. II kārta		STAD / LAPA / LAPAS
Projekt.	Jānis Rasiņš		09.2012.			TP / ŪKT-09 / -
Izstrādāja	Jānis Rasiņš		09.2012.	Lietus kanalizācijas garenprofili Mh 1:500, Mv 1:100		Būvprakses sertifikāts Nr. 69 - 2003