

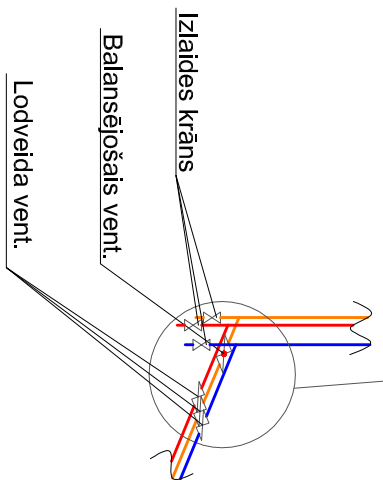
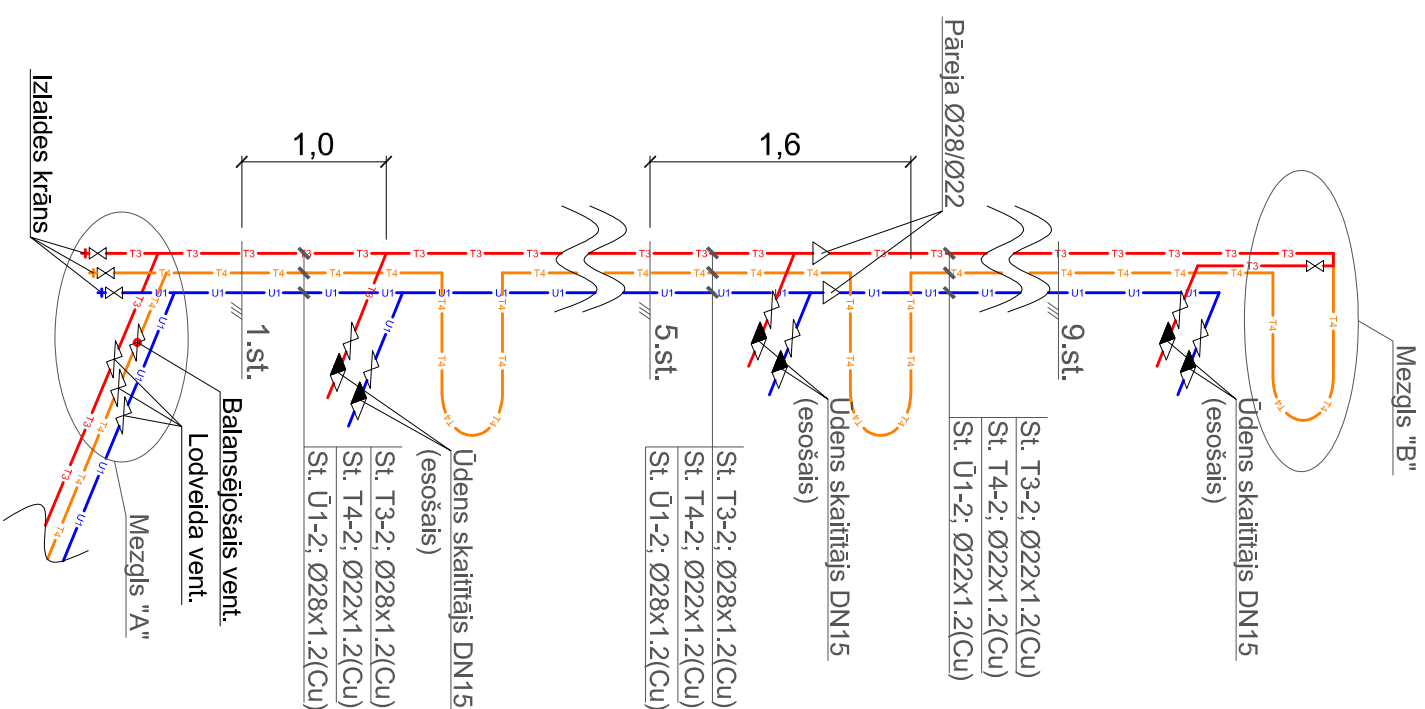
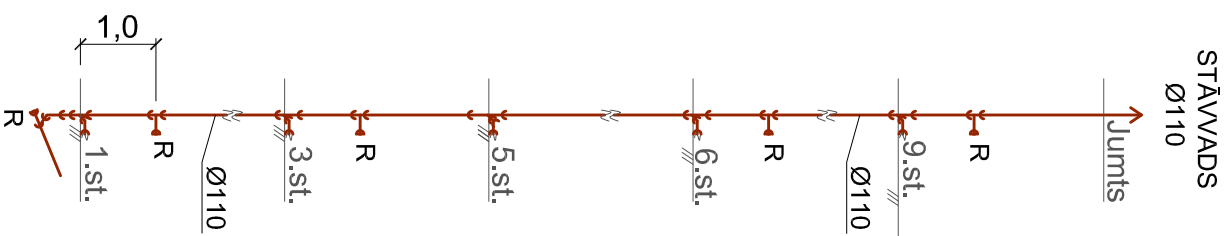


Mezqls "A"

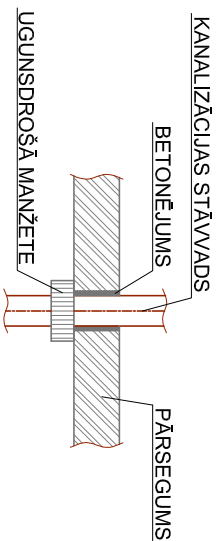

Mezqls "B"



Piezīmes:

1. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi. Pārējie pievienojumi ir līdzīgi.
2. Darba zīmējumus un mezglu detalizētus risinājumus izstrādā būvuzņēmējs un saskaņo ar būvprojekta autoru.
3. Visus stāvvadus izvietot nomaināmo stāvvadu vietās.
4. Ūdensapgādes sistēmas montāžai izmantot vara caurules. No kolektora līdz 5.stāvam izmantot vara cauruli Ø28, aiz atzara uz dzīvokli caurules diametra maiņa uz Ø22, kas paredzēta līdz 9.stāvam.
5. Aukstā ūdens stāvvadus izolēt "Tuboilt" DG izolāciju 9mm biežumā, guļvadus pagrabā izolēt ar "K-flex" EC izolāciju 13mm biežumā. Karstā ūdens un cirkulācijas ūdens stāvvadus izolēt ar "Tuboilt" DG izolāciju 9mm biežumā, guļvadus pagrabā izolēt ar "Isover" KK-AL izolāciju 20mm biežumā.
6. Kanalizācijas sistēmas montāžai izmantot PVC caurļvadus.
7. Kanalizācijas stāvvadus izolēt ar "Isover" KK-AL čaulu izolāciju 20mm biežumā. Pagrabā guļvadus neizolēt.
8. Mezgls "A" jāizbūvē pirms katra stāvvada. Mezgls "B" jāizbūvē katra karstā ūdens un cirkulācijas stāvvada pēdējā stāvā.
9. Ūdens skaitītājus izmanto esošos, ko izveido 1,0-1,4m virs grīdas. Dvieļu žāvētājus paredzēts izvietot 1,2-1,6m no grīdas.
10. Kanalizācijas stāvvadiem revīzijas izvietot 1., 3., 6. un 9.stāvā 1,0m virs grīdas.
11. Pagrabā katrā pagriezienā uzstādīt revīziju vai tīrīšanas tapu, lai varētu veikt tīrīšanu.
12. Starpstāvu pārsegumā atstādīt ugunsdrošo manžeti un atvērumu aizbetonēt.
13. Ūdensapgādes caurulēm attālumā starp stiprinājumiem: horizontāli Ø15 -Ø63 <0,7-1,4m; vertikāli <2,0m.
14. Kanalizācijas caurulēm attālumā starp stiprinājumiem: horizontāli <2m; vertikāli <3m.
15. Kanalizācijas teknu atzīmes precizēt pirms montāžas darbu sākšanas, izvērtējot darbu veikšanas secību un piekļuves iespējas.

Izstrādāja :				Objekts:					
<div>SIA BŪVEFEKTS</div> <div>Reģ. Nr. 54103051041, Būvkomersanta reģ. nr. 7177-RA Čiekurkalna 4. stāp. 3.p.126. Rīga, LV-1026 T: (+371) 291 303 49</div>				Ūdensapgādes un kanalizācijas vienlārsējā renovācija (ēksp.p.r., 9.st., 1.sekc.)					
				Pasūtītājs:					
				AS „Olaimes ūdens un siltums” Reģ. Nr. 50003182001 Kārdas ielā 27, Olaime, LV-2114					
Adrese:				Stacijas ielā 12, Olaime, LV-2114; Būves kadastra Nr. 80090020631001 (ēksp. pr.)					
Būvproj. vad.		R. Sondore		Stādija		Lapa		Datums	
Izstrādāja		M. Zelīņš		VR		ĢK-8		29.11.2012	
Raksturojums:				Mērogs					
Stāvvadu principiālais rīcējums				1:50					