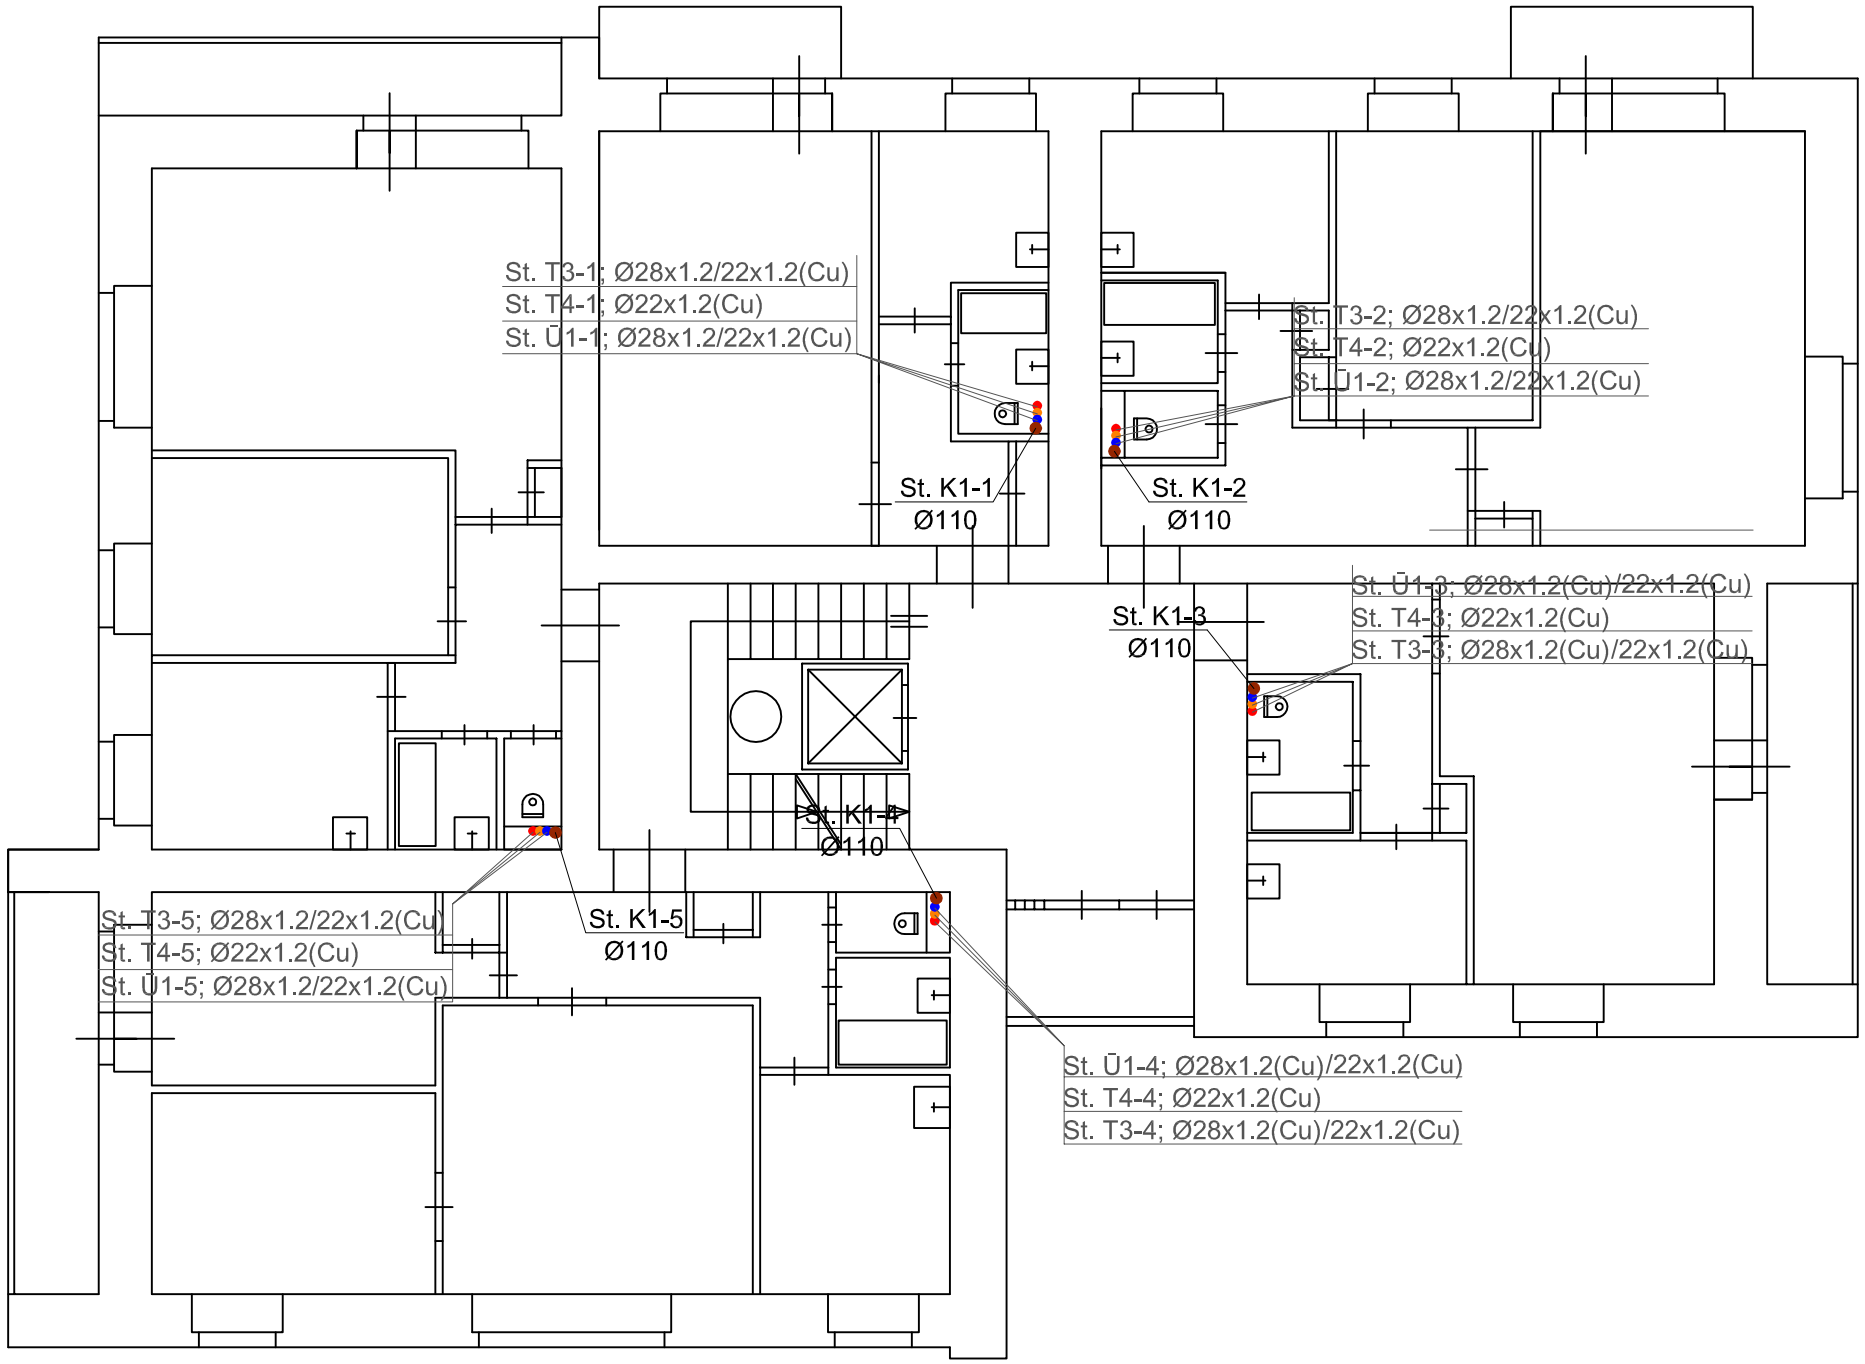

Piezīmes:

1. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi. Pārējie pievienojumi ir līdzīgi.
2. Darba zīmējumus un mezglu detalizētus risinājumus izstrādā būvuzņēmējs un saskaņo ar būvprojekta autoru.
3. Visus stāvvadus izvietot nomaināmo stāvvadu vietās.
4. Ūdensapgādes sistēmas montāžai izmantot vara caurules. No kolektora līdz 5.stāvam izmantot vara cauruli Ø28, aiz atzara uz dzīvokli caurules diametra maiņa uz Ø22, kas paredzēta līdz 9.stāvam.
5. Aukstā ūdens stāvvadus izolēt "Tubolit" DG izolāciju 9mm biezumā, guļvadus pagrabā izolēt ar "K-flex" EC izolāciju 13mm biezumā. Karstā ūdens un cirkulācijas ūdens stāvvadus izolēt ar "Tubolit" DG izolāciju 9mm biezumā, guļvadus pagrabā izolēt ar "Isover" KK-AL izolāciju 20mm biezumā.
6. Kanalizācijas sistēmas montāžai izmantot PVC cauruļvadus.
5. Kanalizācijas stāvvadus izolēt ar "Isover" KK-AL čaulu izolāciju 20mm biezumā. Pagrabā guļvadus neizolēt. Pagrabā guļvadus neizolēt.
6. Mezgls "A" jāizbūvē pirms katra stāvvada. Mezgls "B" jāizbūvē katra karstā ūdens un cirkulācijas stāvvada pēdējā stāvā.
7. Ūdens skaitītājus izmanto esošos, ko izvieto 1,0-1,4m virs grīdas. Dvieļu žāvētājus paredzēts izvietot 1,2-1,6m no grīdas.
8. Kanalizācijas stāvvadiem revīzijas izvietot 1., 3., 6. un 9.stāvā 1,0m virs grīdas.
9. Pagrabā katrā pagriezienā uzstādīt revīziju vai tīrīšanas tapu, lai varētu veikt tīrīšanu.
10. Starpstāvu pārsegumā uzstādīt ugunsdrošo manžeti un atvērumu aizbetonēt.
11. Ūdensapgādes caurulēm attālumi starp stiprinājumiem: horizontāli Ø15 -Ø63 <0.7-1.4m; vertikāli <2.0m.
12. Kanalizācijas caurulēm attālumi starp stiprinājumiem: horizontāli <2m; vertikāli <3m.
13. Kanalizācijas tekņu atzīmes precizēt pirms montāžas darbu sākšanas, izvērtējot darbu veikšanas secību un piekļuves iespējas.

Izstrādāja : SIA BŪVEFEKTS Reģ. Nr. 54103051041, Būvkomersanta reģ. nr. 7177-RA Čiekurkalna 4. šķ-I. 3/1-26, Rīga, LV-1026 T: (+371) 291 303 49		
Būvproj. vad.	R. Sondore	
Izstrādāja	M. Zeltiņš	

Objekts:	Ūdensapgādes un kanalizācijas vienkāršotā renovācija (eksp.pr., 9.st., 1.sekc.)		
Pasūtītājs:	AS „Olaines ūdens un siltums” Reģ. Nr. 50003182001 Kūdras ielā 27, Olainē, LV-2114		
Adrese:	Stacijas iela 12, Olaine, LV-2114; Būves kadastra Nr. 80090020631001 (eksp. pr.)	Stadija	Lapa	Datums
		VR	ŪK-5	29.11.2012
Rasējums:	2.-9. stāva plāns ar Ū1; T3 un T4 tīkliem	Mērogs		
		1:100		