


Būves 1. stāva plāna shēma  
Korpus A

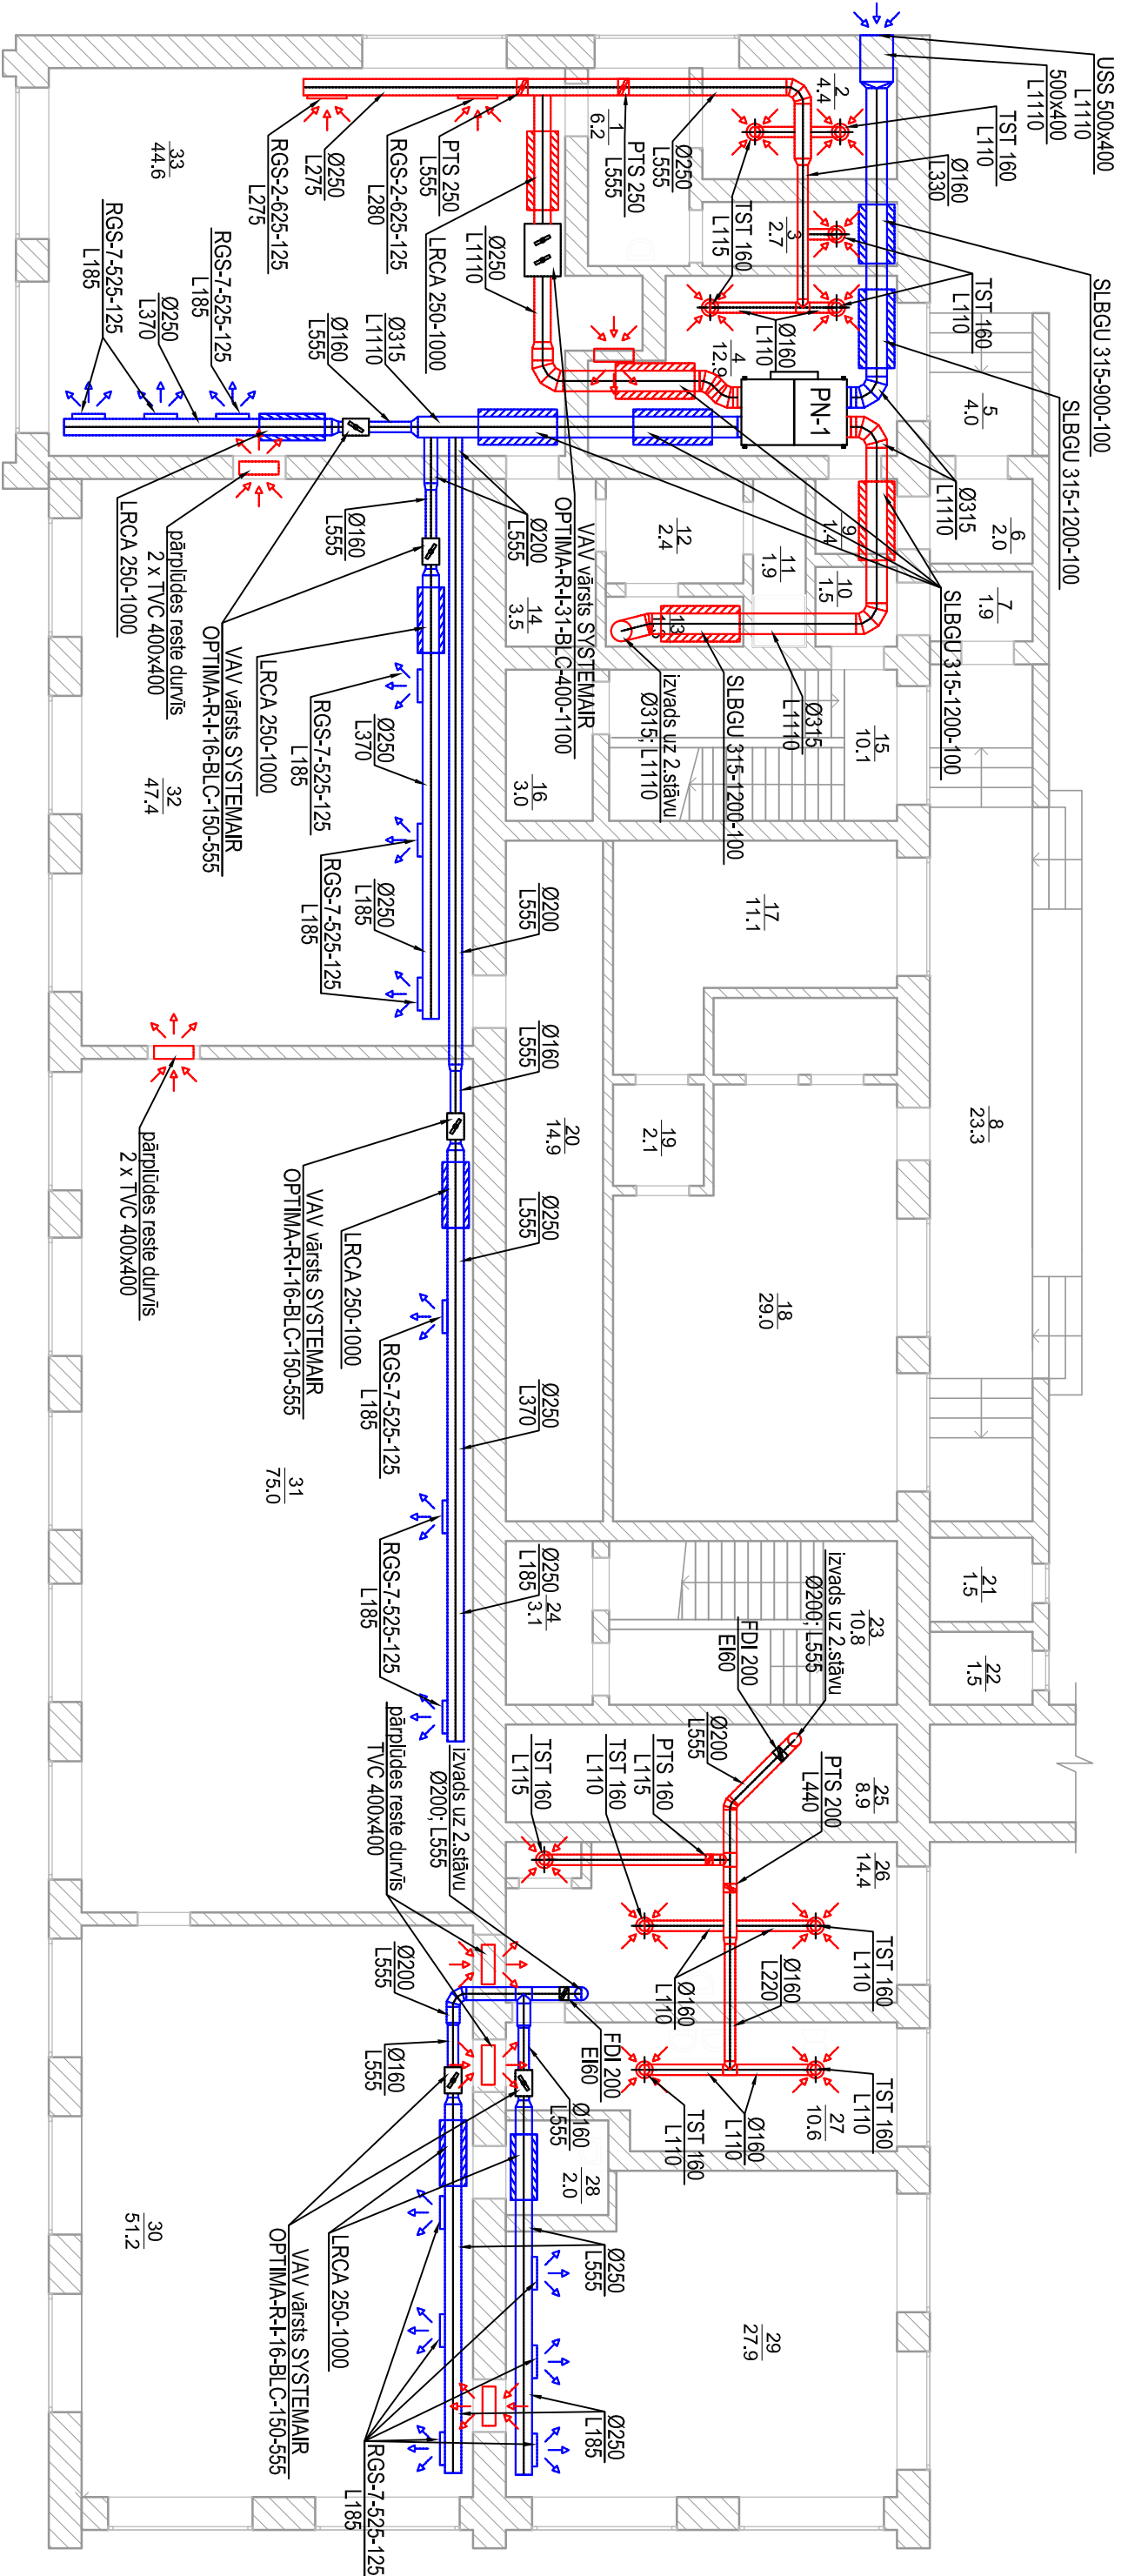

PN-1	
gaisa apstrādes iekārta Systemair Topvex FR03EL VAV	
PIEPLŪDE: filtrs: EU7	
ventilators: 1110m3/h, 300Pa, 0.50kW, 1~1230V	
silīdītājs: elektrība 1~1230V, Q=5.00kW	
rekuperators: rotējošais, 75.4%	
NOSŪCE: filtrs: EU5	
ventilators: 1100m3/h, 300Pa, 0.50kW, 1~1230V	
masa: 300kg	

APZĪMĒJUMI (VENTILĀCIJA)		APZĪMĒJUMI (VENTILĀCIJA)	
Ø250	GAISA VADA IZMĒRS: MM (DIAMETRS)		STĀVVADI (KANTAINI)
400x150	GAISA VADA IZMĒRS: MM (P.L. x AUGST.)		REGULĒJOŠIE VĀRSTI
L 1500	GAISA DAUDZUMI: M3/H		VIENVRĪZIENA VĀRSTS
	PIEPLŪDES GAISA VADS (APAŅŠ)		UGUNSTROŠAIS VĀRSTS
	NOSŪCES GAISA VADS (APAŅŠ)		PIEPLŪDES/NOSŪCES DIFUZORS
	PIEPLŪDES GAISA VADS (KANTAINS)		PIEPLŪDES/NOSŪCES RESTE
	NOSŪCES GAISA VADS (KANTAINS)		TROKŠŅU SLĀPĒTĀJS
	STĀVVADI (APAŅI)		VENTILATORS

Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines PII "Zīle" (filālē) Kūdras ielā 5 un ventilācijas izbūve grupu telpās Olaines PII "Zīle" Kūdras ielā 9, Olaine, Olaines novads.

Būvprojekta vadītājs : D. Deruma		Pasūtītājs: Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle” Kūdras ielā 9, Olaine, Olaines novads, LV-2114		STADIJA TP	
Izstrādāja : G. Abele		DATUMS 31.07.2013	OBJEKTA REĢ.NR. 1-100	MAKSA AVK	LAPA AVK-06
LAPAS NOSAUKUMS		Korpus A, Kūdras ielā 9, Olaine 1.stāva plāns (ventilācija)			

SIA "SAVK PROJEKTS"  
Skolas ielā 21-204,  
Rīga, LV-1010  
mob: 28 34 89 30  
gatis-a@inbox.lv