


Būves 2. stāva plāna shēma Korpuss A

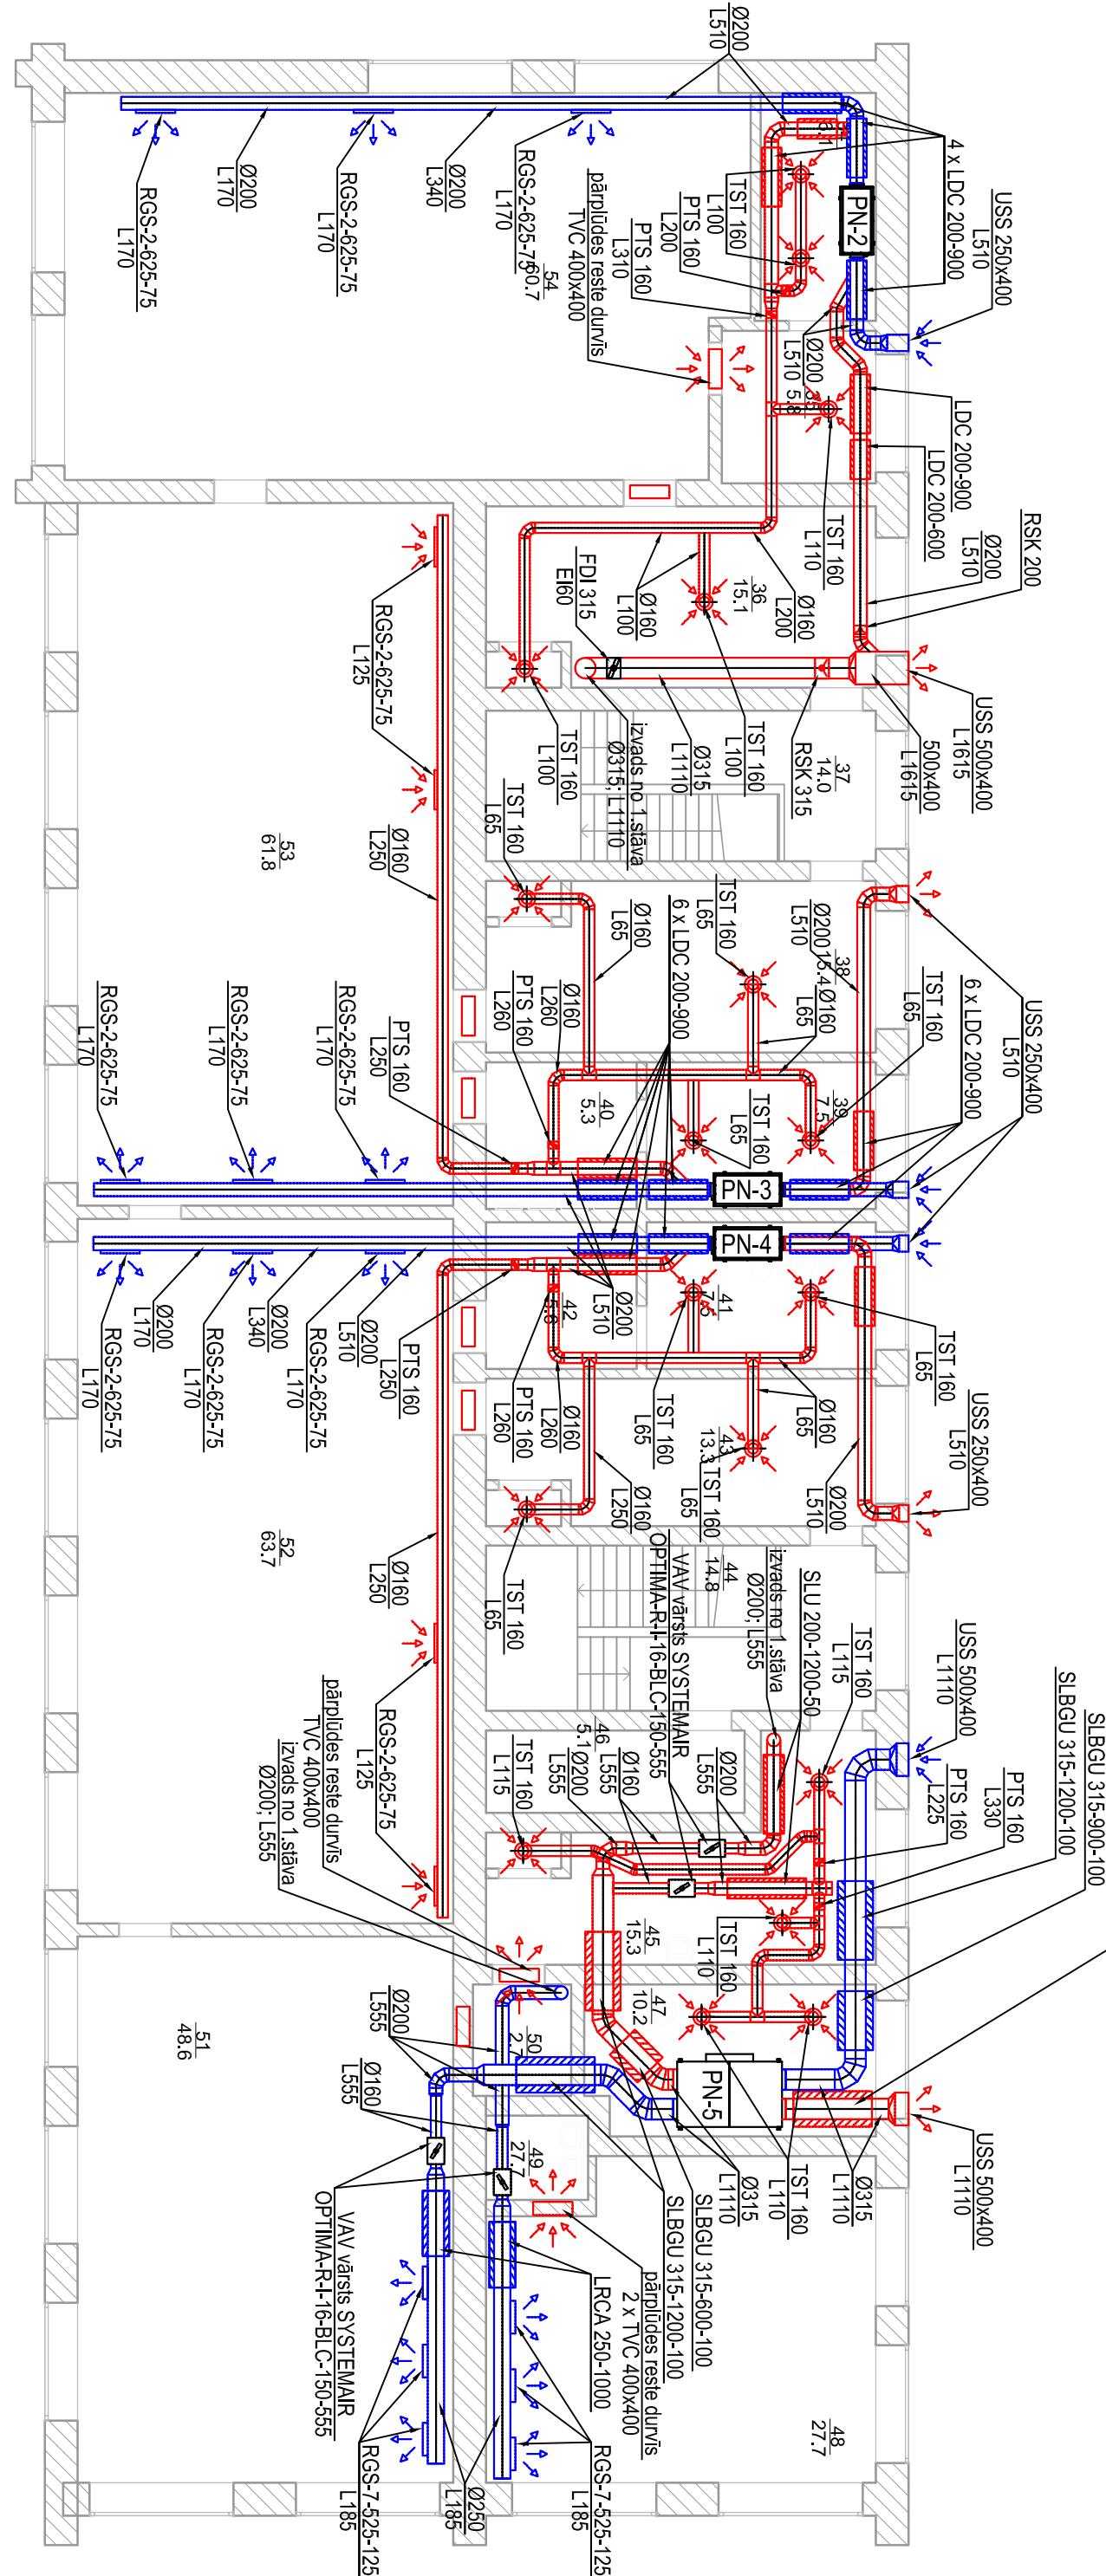

PN-2, PN-3, PN-4	gaisa apstrādes iekārta Systemair VR 700 DC PIEPLUDE: filtrs: EU7
ventilators: 510m ³ /h, 200Pa, 0,25kW, 1~/230V	ventilators: 1110m ³ /h, 300Pa, 0,50kW, 1~/230V
slidītāts: elektriba 1~/230V, Q=1,70kW	slidītāts: elektriba 1~/230V, Q=5,00kW
rekuperators: rotejōsāls, 77,0%	rekuperators: rotejōsāls, 75,4%
NOSUCE: filtrs: EU3	NOSUCE: filtrs: EU5
ventilators: 510m ³ /h, 200Pa, 0,25kW, 1~/230V	ventilators: 1100m ³ /h, 300Pa, 0,50kW, 1~/230V
masa: 300kg	masa: 300kg

APZĪMĒJUMI (VENTILĀCIJA)		APZĪMĒJUMI (VENTILĀCIA)	
Ø250	GAISA VADA IZMĒRS; MM (DIAMETRS)	 	STĀVADI(KANTĀJI)
400x150	GAISA VADA IZMĒRS; MM (PL. X AUGST.)	 	REGULĒJOŠIE VĀRSTI
14500	GAISA DALĪBUZĪMĒJUMI	 	VĒJĀVĒRTĒJUMA VĒRTĀTS

Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines PII "Zīle" (filīlātē) Küdras ielā 5 un ventilācijas izbūve grupu telpās Olaines PII "Zīle" Küdras ielas 9, Olaine, Olaines novads.

	L150U	GAISA DAUDZUMI; M3H		VIENVIRZIENA VĀRSIS
	PIEPLŪDES GAISA VADS (APALĀŠ)		UGUNSTROŠAIS VĀRSTS	
	NOSŪCES GAISA VADS (APALĀŠ)		PIEPLŪDES/NOSŪCES DIFUZORS	
	PIEPLŪDES GAISA VADS (KANTAINS)		PIEPLŪDES/NOSŪCES RESTE	
	NOSŪCES GAISA VADS (KANTAINS)		TROKŠŅU SLĀPĒTĀJS	
	STĀVWADI (APALĀL)		VENTILATORS	

Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines PII "Zīle" (filīlātē) Küdras ielā 5 un ventiliācijas izbūve grupu telpās Olaines PII "Zīle" Küdras ielas 9, Olaine, Olaines novads.				
Būvprojekta vadītājs : D. Deruma				
Izstrādāja : G. Ābele				
PIĀSŪTĪTĀJS: Kūdras iela 9, Olaine, Olaines novads, LV-2114	Olaines pirmsskolas izglītības iestāde „Zīle”			SPĀDĀJA TP
DATUMS 31.07.2013	OBJEKTA REG. NR.	MĒRĶS 1:100	MĀRKĀ AVK	LĀPĀ AVK-07
LĀPĀS NODSAUKUMS 2.sītāva plāns (ventiliācija)	Korpus A, Küdras iela 9, Olaine			