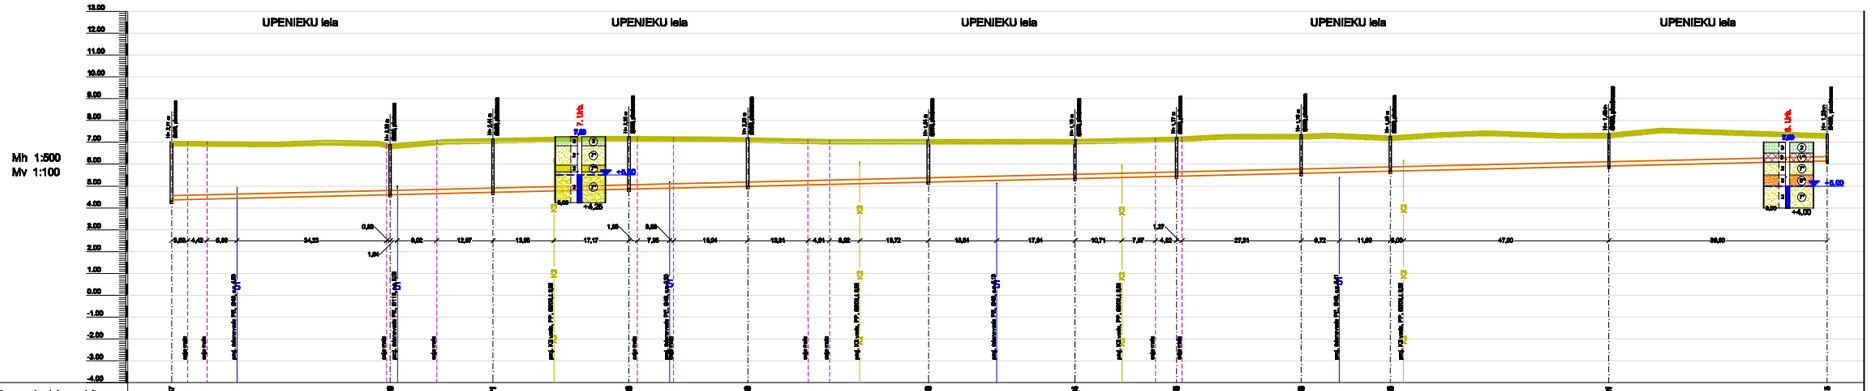

Apzīmējumi

- Dolomīta šķembas
- Augsne
- Ūdeņrauna - saliktvīte
- Ūdeņrauna - nesaliktvīte
- Putekļaina smilts, brūna
- Putekļaina smilts, vidēji blīva
- Putekļaina smilts, blīva
- Smalka smilts, vidēji blīva
- Smalka smilts, brūna
- Vidēji rupja smilts,brūna
- Vidēji rupja smilts, vidēji blīva
- Māllmeklis

Slāņplātnes

Māllmeklis smilšmāls

Smilšainas un saliktās grunšu blīvuma rādītāji:

Brūna (nesaliktvīte)
vidēji blīva (saliktvīte)
blīva

Māllmeklis grunšu konsistences:

Plastiska

Ūdeņrauna grunšu blīvuma rādītāji:
(nesaliktvīte)
(saliktvīte)

Alm. augst. atzīme
grunšūdens līmenis
Slāņa pamatnes dziļums no zemes virsmas
Ūdenspiesātināta grunts
+1,40

Piezīmes:

1. Trasējuma segmentēšana, caurteķu ieguldīšanu un trenčeju atbērtšanu veikt saskaņā ar ceļniecīgā inženiertīkli rekonstruējāmo un aizsargā no grunts deformējumiem speciālistu.
2. Pēc projekta pieņemti pamatotie blīvēti plastiskuma rādītāji.
Deformatīvos plastiskos no šīgumā pamatotā dabīgā blīvēšanā.
3. Plāna daļu uzzīmēšanas pamatojumi ĢKT tīkli plastiskuma un blīvēm daļām.
4. Grunšūdeņiem gāzumus un ūdens līmeņiem skatīt sadaļā - Grunšūdeņi tabula.
5. Elektrokabeļi un sakaru kabeļi - aprakšnes 0,7 - 1,0 m no zemes virsmas.
6. Lielumi, kas apzīmēti ar "", jāprecizē būvlaukumā bilst dabā un vietas.

Pasūtītājs: AS "Cēsīnes ūdens un Siltums", Reģ. Nr. 40003182091					2012.gada maijs	
Objekts: "Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotā vietā "Cēsīnes", Cēsīnes novadā un to pievienojums pie Cēsīnes pilsētas", II kārta					ĢKT	
					STAD	LAPA	LAPAS
Projekt.	Aīda Reiža		09.2012.	Ūdensapgādes un kanalizācijas projekts, II kārta	TP	ĢKT-26	-
Izstrādāja	Aīda Reiža		09.2012.				
				Kanalizācijas garenprofili M/h 1:500, M/v 1:100	Sertifikāta Nr. 60 - 3888		

Apzīmējumi

- Dolomīta šķembas
- Augsne
- Ūdeņrauna - saliktvīte
- Ūdeņrauna - nesaliktvīte
- Putekļaina smilts, brūna
- Putekļaina smilts, vidēji blīva
- Putekļaina smilts, blīva
- Smalka smilts, vidēji blīva
- Smalka smilts, brūna
- Vidēji rupja smilts,brūna
- Vidēji rupja smilts, vidēji blīva
- Māllmeklis

Slāņplātnes

Māllmeklis smilšmāls

Smilšainas un saliktās grunšu blīvuma rādītāji:

Brūna (nesaliktvīte)
vidēji blīva (saliktvīte)
blīva

Māllmeklis grunšu konsistences:

Plastiska

Ūdeņrauna grunšu blīvuma rādītāji:
(nesaliktvīte)
(saliktvīte)

Alm. augst. atzīme
grunšūdens līmenis
Slāņa pamatnes dziļums no zemes virsmas
Ūdenspiesātināta grunts
+1,40

Piezīmes:

1. Trasējuma segmentēšana, caurteķu ieguldīšanu un trenčeju atbērtšanu veikt saskaņā ar ceļniecīgā inženiertīkli rekonstruējāmo un aizsargā no grunts deformējumiem speciālistu.
2. Pēc projekta pieņemti pamatotie blīvēti plastiskuma rādītāji.
Deformatīvos plastiskos no šīgumā pamatotā dabīgā blīvēšanā.
3. Plāna daļu uzzīmēšanas pamatojumi ĢKT tīkli plastiskuma un blīvēm daļām.
4. Grunšūdeņiem gāzumus un ūdens līmeņiem skatīt sadaļā - Grunšūdeņi tabula.
5. Elektrokabeļi un sakaru kabeļi - aprakšnes 0,7 - 1,0 m no zemes virsmas.
6. Lielumi, kas apzīmēti ar "", jāprecizē būvlaukumā bilst dabā un vietas.

Pasūtītājs: AS "Cēsīnes ūdens un Siltums", Reģ. Nr. 40003182091					2012.gada maijs	
Objekts: "Ūdenssaimniecības attīstība apdzīvotā vietā "Cēsīnes", Cēsīnes novadā un to pievienojums pie Cēsīnes pilsētas", II kārta					ĢKT	
					STAD	LAPA	LAPAS
Projekt.	Aīda Reiža		09.2012.	Ūdensapgādes un kanalizācijas projekts, II kārta	TP	ĢKT-25	-
Izstrādāja	Aīda Reiža		09.2012.				
				Kanalizācijas garenprofili M/h 1:500, M/v 1:100	Sertifikāta Nr. 60 - 3888		